


Instrução para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (CPUM)

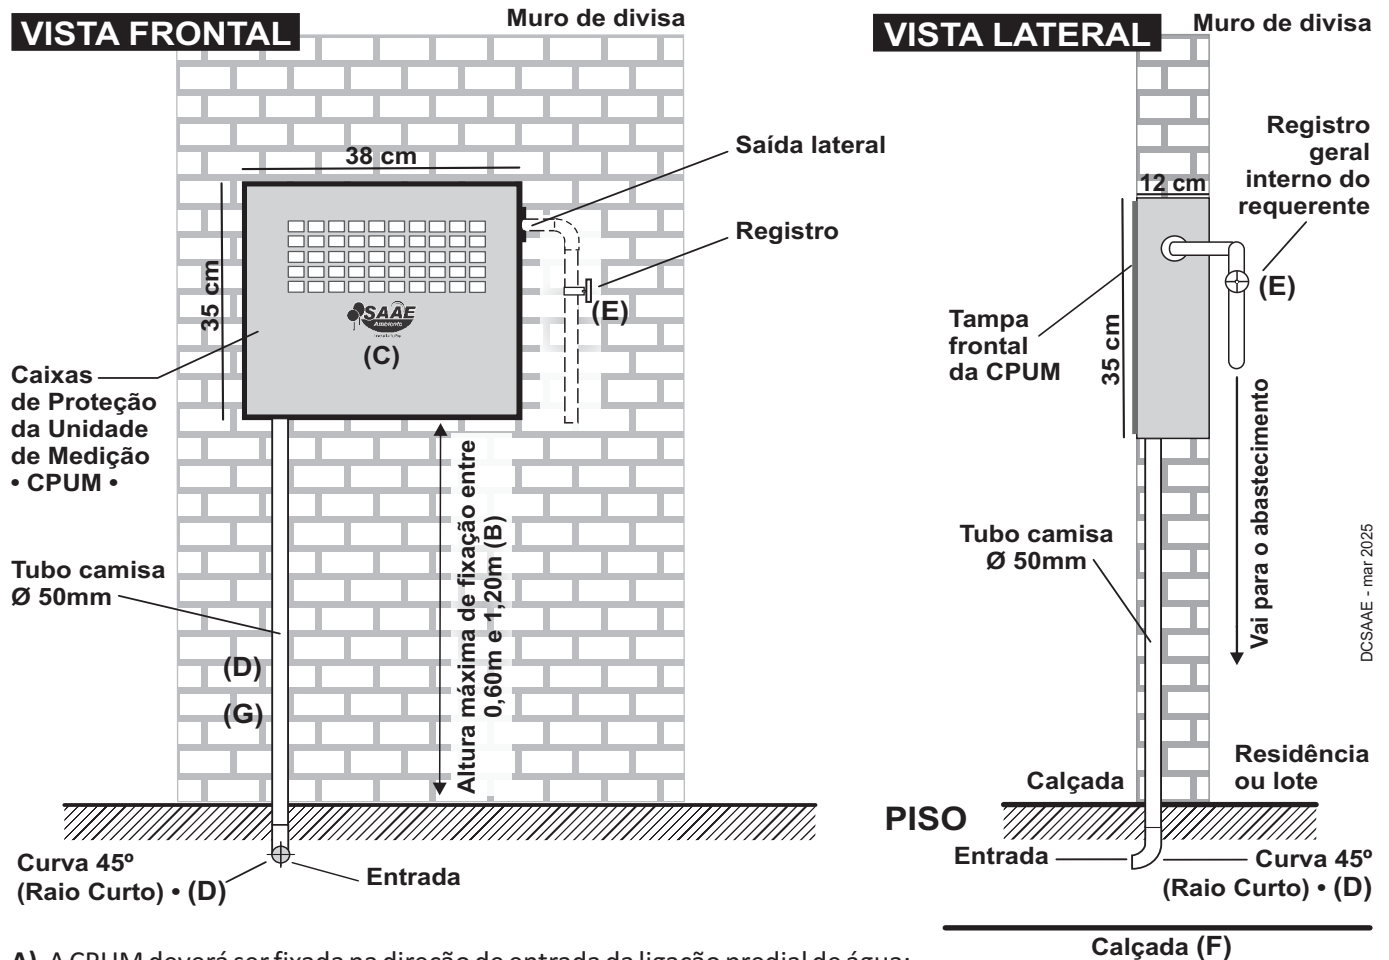

DCSAAE - mar/2025

- A) A CPUM deverá ser fixada na direção de entrada da ligação predial de água;
- B) A abertura da alvenaria para alojamento da CPUM deverá obedecer níveis e prumos adequados;
- C) A CPUM deverá ser fixada com a tampa frontal e o selo adesivo não deverá ser retirado;
- D) Instalar o tubo camisa e a curva de 45° (raio curto) em profundidade adequada;
- E) Deverá ser instalado um registro para controle interno (pessoal) do fluxo após a CPUM;
- F) A instalação da caixa não poderá ultrapassar 1 metro de distância da calçada;
- G) No caso de mais de uma instalação, o tubo camisa e a curva curta deverão ser individuais, obedecendo a distância lateral entre uma caixa e outra.

MONTAGEM INTERNA


- A montagem do registro interno da CPUM (ao encargo do SAAE) será instalado ao lado apropriado para o uso do consumidor;
- Antes da montagem interna da CPUM, o consumidor deverá obrigatoriamente instalar o seu próprio registro geral e, se preferir também, uma torneira de jardim (ambos fora da CPUM).

Nota: o prazo para execução do serviço depende da aprovação da instalação.

Assunto: Instruções para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) - CPUM		Escala: Sem escala
Responsável pelo atendimento:	CDC: _____	Arquivo: Normas_Leis_CPUMs_Corrigido
	Requerente: _____	Desenho Revisado: Wilson
Data de atendimento do Consumidor:	Assinatura: _____	revisão: Março/2024


Folha Única

Situação 1

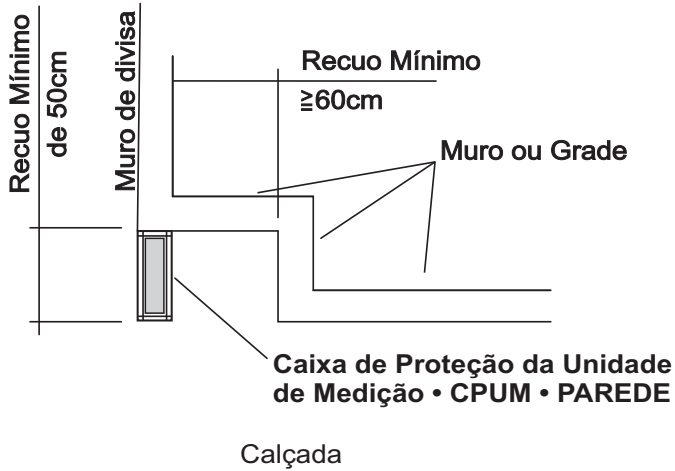

Rua José João da Silva


Situação 2

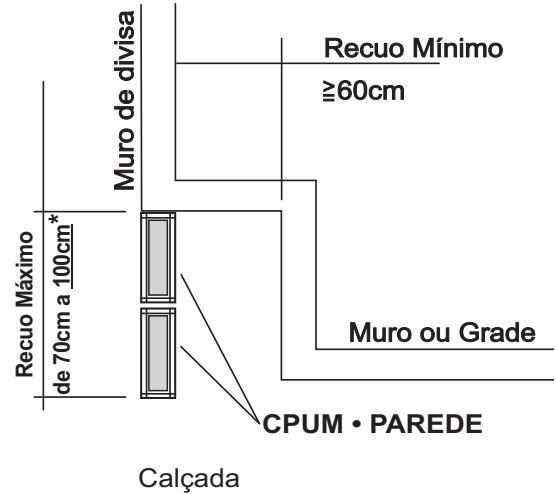

Rua José João da Silva


* Para edificações comerciais que necessitem ter mais CPUM's, a quantidade e a distância acima de 100cm deverá ser aprovada por meio de processo administrativo (do SAAE) para viabilidade de ligação predial de água e esgoto.

Situação 3

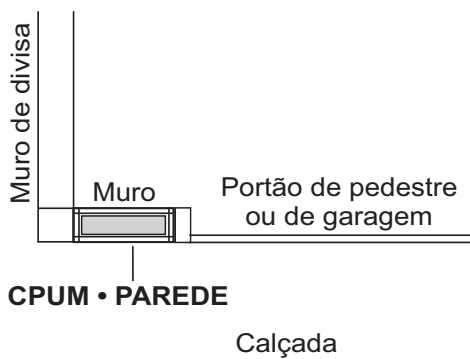

Rua José João da Silva

Situação 4

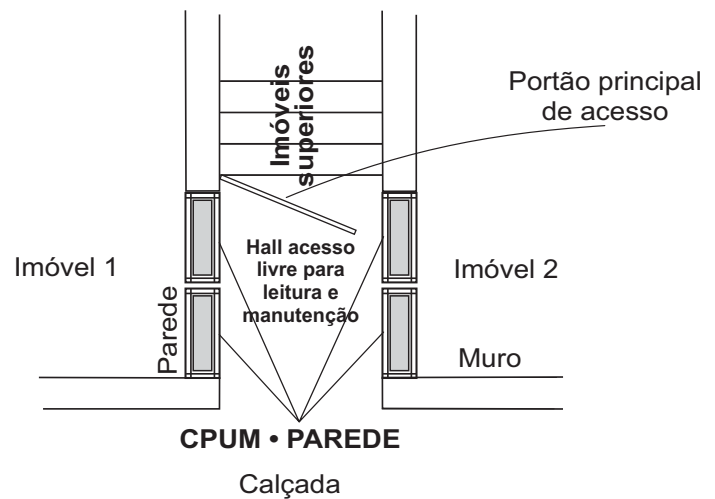

Rua José João da Silva

Assunto: Instruções para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) - CPUM (unitária, duas ou mais)		Folha 01/03
Responsável pelo atendimento / Vistoria: _____		Escala: Sem escala
Data de atendimento / Vistoria do Consumidor: _____		Arquivo: Normas_Leis_CPUMs_Corrigido
CDC: _____		Desenho Revisado: Wilson
Requerente: _____		Revisão: Janeiro / 2025
Assinatura: _____		